



NOTA:
El contratista confeccionará los
planos de detalles definitivos, que
deberán ser aprobados por la
inspección de obra. Asimismo
efectuará los cálculos y verificaciones
estructurales correspondientes.
El contratista deberá presentar
muestra para ser aprobada por la
Inspección de obra.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

TENDIDO ELECTRICO ESC. 1:125

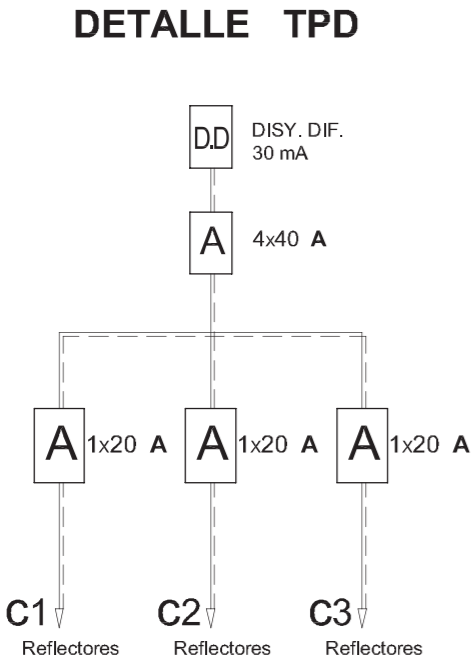

Subterráneo 4x4 mm² + T
caño PVC 0,060m

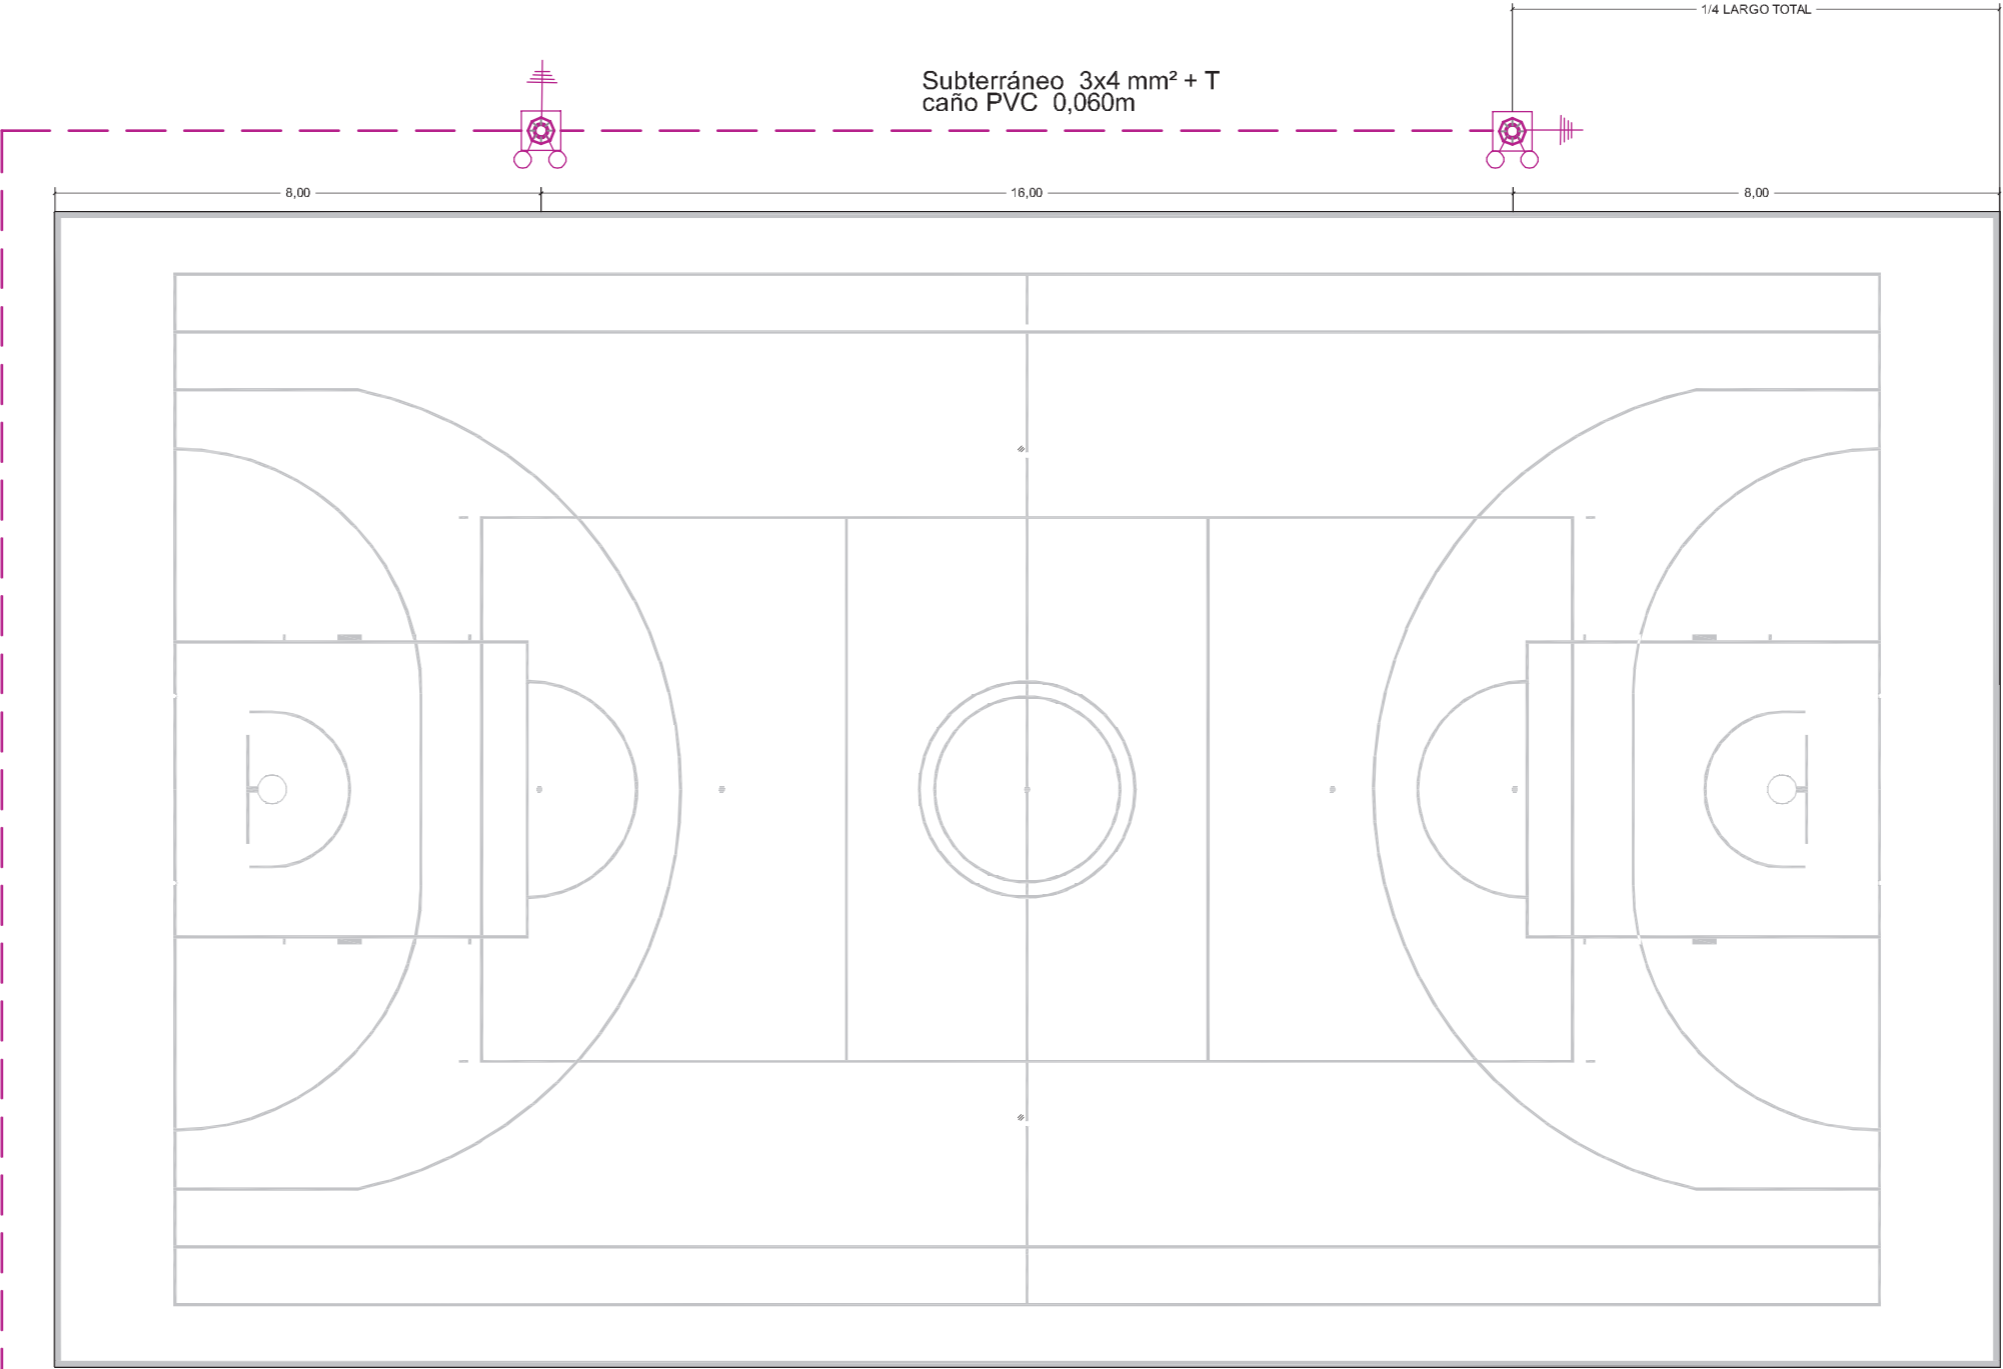

Subterráneo 3x4 mm² + T
caño PVC 0,060m

Subterráneo 3x4 mm² + T
caño PVC 0,060m

Subterráneo 4x6 mm² + T
caño PVC 0,060m

Tablero , ubicación
según planta de
conjunto

A medidor ,
ubicación según
planta de conjunto

REFERENCIAS



Columna metálica telescópica con
jabalina tomatierra según plano de
detalle.



Reflector según detalle, con caja
portaequipo apta para intemperie y
equipo auxiliar, completo según plano
de detalle



tablero TPD de comando de luces
armado en caja metálica estanca
ubicado en pilar de mampostería según
especificaciones PET