

YUTAL A-201									
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (KW)	CS (KW)	CALEF (KW)	Qaire (l/s)	Qaire ext. (l/s)	
3ª	UE-3P-01	HALL DE GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTO	4.10	1.40	2.90	225	-	45
3ª	UI-3P-01.1	HALL DE GUARDIA	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.60	1.45	-	-	15
3ª	UI-3P-01.2	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.60	1.45	-	-	15
3ª	UI-3P-01.3	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.60	1.45	-	-	15
3ª	UI-3P-01.4	SALA DE MÉDICOS	EQUIPO DE CONDUCTO	8.10	7.20	3.60	500	-	40
3ª	UI-3P-01.5	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.6	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.7	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.8	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.9	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.10	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.11	ESTAR PERSONAL	CASSETTE 4 VÍAS	1.90	1.60	0.70	-	-	20
3ª	UI-3P-01.12	PREP. OFFICE ENT. FARMAC.	EQUIPO DE CONDUCTO	2.50	2.20	0.80	170	-	30

VRF-3P-01									
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (KW)	CS (KW)	CALEF (KW)	Qaire (l/s)	Qaire ext. (l/s)	
3ª	UE-3P-01	HALL DE GUARDIA	CONDENSADORA	44.3	-	-	-	-	-
3ª	UI-3P-01.1	HALL DE GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTO	4.10	1.40	2.90	225	-	45
3ª	UI-3P-01.2	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.60	1.45	-	-	15
3ª	UI-3P-01.3	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.60	1.45	-	-	15
3ª	UI-3P-01.4	SALA DE MÉDICOS	EQUIPO DE CONDUCTO	8.10	7.20	3.60	500	-	40
3ª	UI-3P-01.5	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.6	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.7	HALL PÚBLICO CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.30	3.40	-	-	40
3ª	UI-3P-01.8	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.9	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.10	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-01.11	ESTAR PERSONAL	CASSETTE 4 VÍAS	1.90	1.60	0.70	-	-	20
3ª	UI-3P-01.12	PREP. OFFICE ENT. FARMAC.	EQUIPO DE CONDUCTO	2.50	2.20	0.80	170	-	30

VRF-3P-02									
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (KW)	CS (KW)	CALEF (KW)	Qaire (l/s)	Qaire ext. (l/s)	
3ª	UE-3P-02	HALL DE GUARDIA	CONDENSADORA	46.7	-	-	-	-	-
3ª	UI-3P-02.1	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-02.2	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-02.3	CIRCULACIÓN TÉCNICA	CASSETTE 2 VÍAS	5.80	5.10	3.15	-	-	50
3ª	UI-3P-02.4	CIRCULACIÓN ESPERA PUB.	CASSETTE 2 VÍAS	5.40	4.60	3.70	-	-	20
3ª	UI-3P-02.5	CIRCULACIÓN ESPERA PUB.	CASSETTE 2 VÍAS	5.40	4.60	3.70	-	-	20
3ª	UI-3P-02.6	ESPERA PÚBLICA	CASSETTE 4 VÍAS	3.40	2.80	1.75	-	-	20
3ª	UI-3P-02.7	ESPERA PÚBLICA	CASSETTE 4 VÍAS	3.40	2.80	1.75	-	-	20
3ª	UI-3P-02.8	INFORMES FAMILIARES	EQUIPO DE CONDUCTO	1.40	1.20	0.30	100	-	10
3ª	UI-3P-02.9	SECRETARÍA	EQUIPO DE CONDUCTO	1.20	1.00	0.20	100	-	10
3ª	UI-3P-02.10	OFICINA	EQUIPO DE CONDUCTO	2.70	2.40	1.00	200	-	20
3ª	UI-3P-02.11	OFICINA DOBLE	EQUIPO DE CONDUCTO	3.90	3.50	1.40	300	-	20
3ª	UI-3P-02.12	OFFICE DE ALIMENTACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTO	1.10	0.90	0.20	100	-	10
3ª	UI-3P-02.13	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.15	3.15	-	-	35
3ª	UI-3P-02.14	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	5.20	4.15	3.15	-	-	35

COMITENTE




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificación

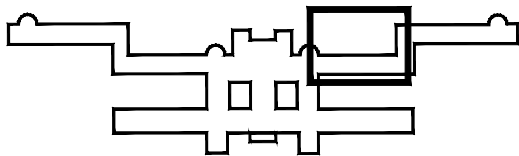

Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DE DIAGRAMA DE FLUJO

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1.100	5	0	
ARCHIVO	75-POS-IT-PBCD	FECHA	
75-POS-IT-PBCD.dwg		SEP-2016	