

CÓDIGO LOCAL	TIPO DE PARAMENTO Y TERMINACIONES
Local	Tabique
T1 R1/R2 Esp. (m2)	T1 R1/R2 Revestimientos

TIPOS DE TABIQUES

Código	Esp. (m)
T1	
T2	

TIPOS DE REVESTIMIENTO

Código	Revestimiento	Esp. (m)
R1	Revoque grueso	0.15
R2	Revoque fino	0.05

TIPOS DE SOQUADOS


Código	Soquado
S1	Procedimiento de superficie natural 58 x 58 color

TIPOS DE CIELORRASOS

Código	Cielorraso
C1	U=0.25

LOCALES

Nivel	Uso	7.1.2b
Planta Baja		
PB-01	Hall	20.08
PB-02	Café	10.57
PB-03	Café	10.57
PB-04	Cabina	60.32

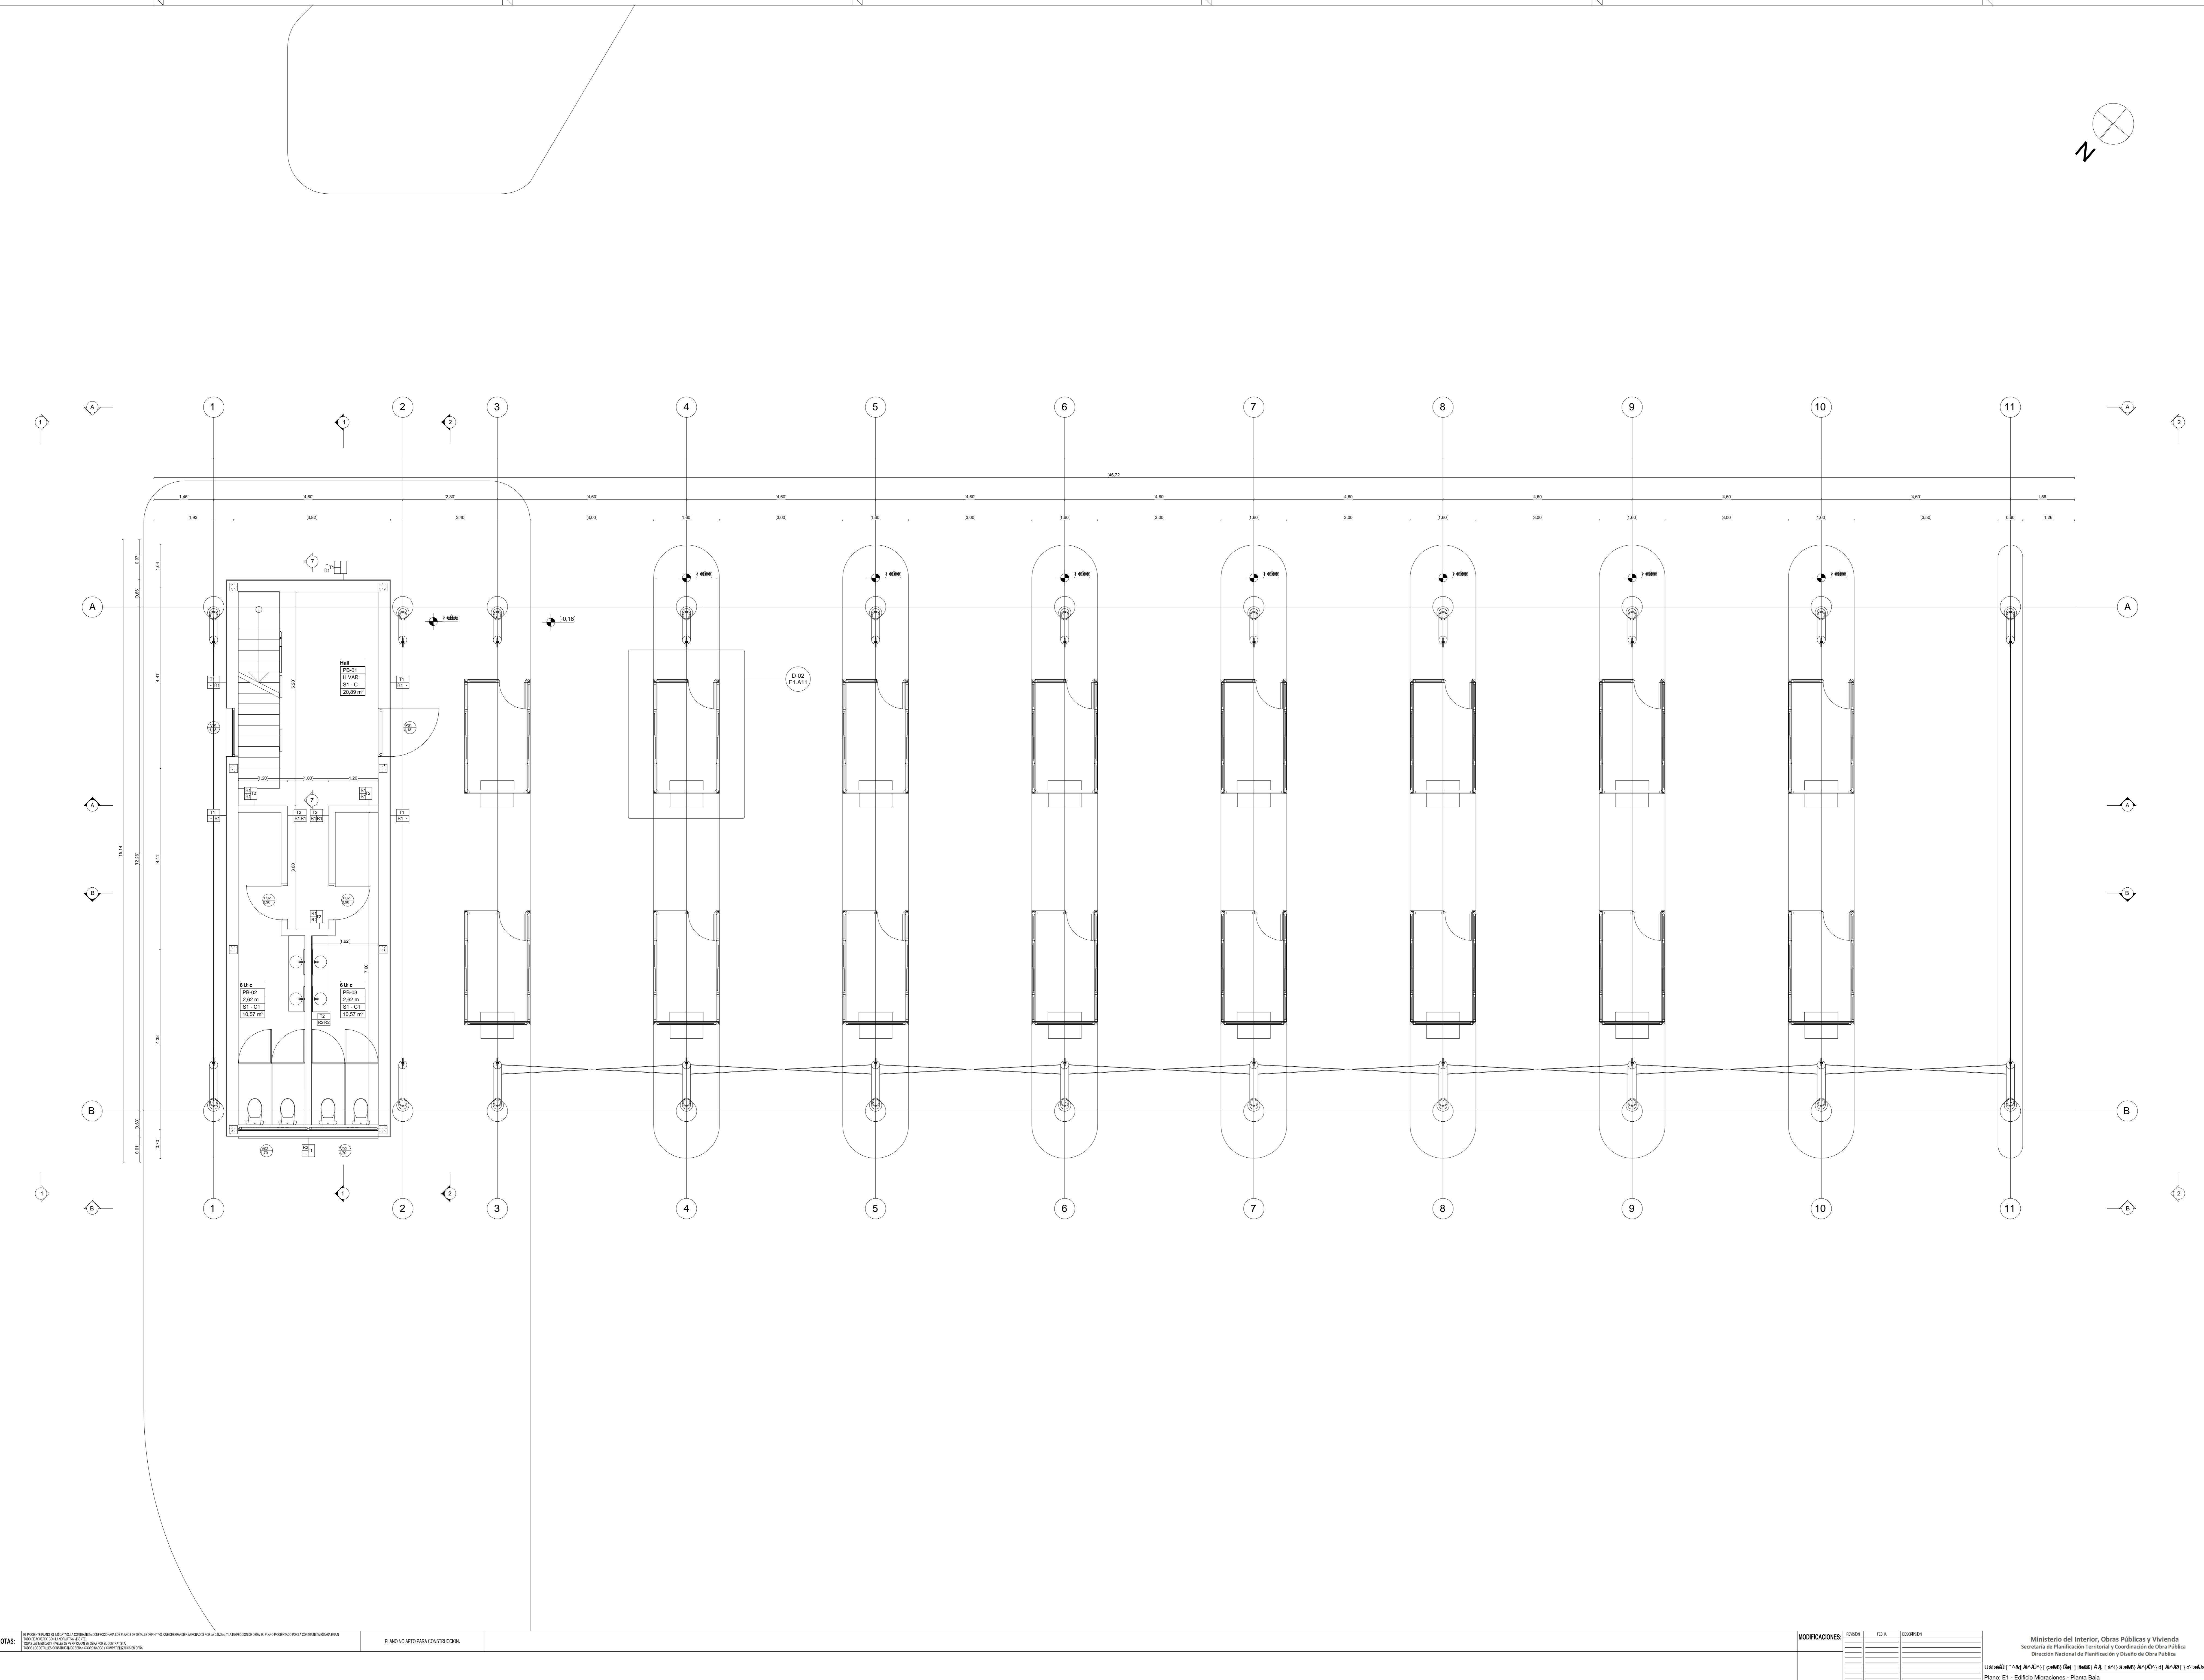

NOTAS: Asegurar que el proyecto se realice de conformidad con las normas de construcción de la República Boliviana de Paraguay y con el Reglamento de Construcción de Edificios y Obras. Toda obra de construcción que no cumpla con las normas de construcción de la República Boliviana de Paraguay, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 5759/07.

PLANO Nº 01 PARA CONSTRUCCION

MODIFICACIONES	NÚMERO	FECHA	ESTADO

REFERENCIAS

ÓCULO=O O D TIPO DE LOCAL

Local	TIPO DE PARAMENTO Y TERMINACIONES
Tabique	T1
Revestimientos	R1, R2

ÓCULO=O O D

TIPOS DE TABIQUES

Óculo	Esp (m)
T1	
Ladrillo visto con junta al ras	0.12
Revestimiento exterior de ACADAD	0.09
Ceja de aluminio 11x16x1/2 in	0.05
Ladrillo hueco portante del 12	0.12

TIPOS DE REVESTIMIENTO

Óculo	Esp (m)
R1	
Revoque grueso	0.15
Revoque monoaco de base yeso para interiores	0.05
R2	
Revoque grueso	0.15
Pavimentado de superficie natural 50 x 50 hasta 2.10m y pintura hasta completar altura	0.05
Sin revestimiento	

TIPOS DE SOLADOS



Óculo	Esp (m)
S1	
Pavimentado de superficie natural 50 x 50 color gris con juntas de dilatación de aluminio cruzado	

TIPOS DE CIELORRASOS

Óculo	Esp (m)
C1	
Uso de aluminio 12x12x1/2 in	
Sin cielorraso	

LOCALES

Nivel	Uso	7 <sup>da</sup> de
Planta Alta		
PA-01	Espera	13.91
PA-02	Oficina	14.31

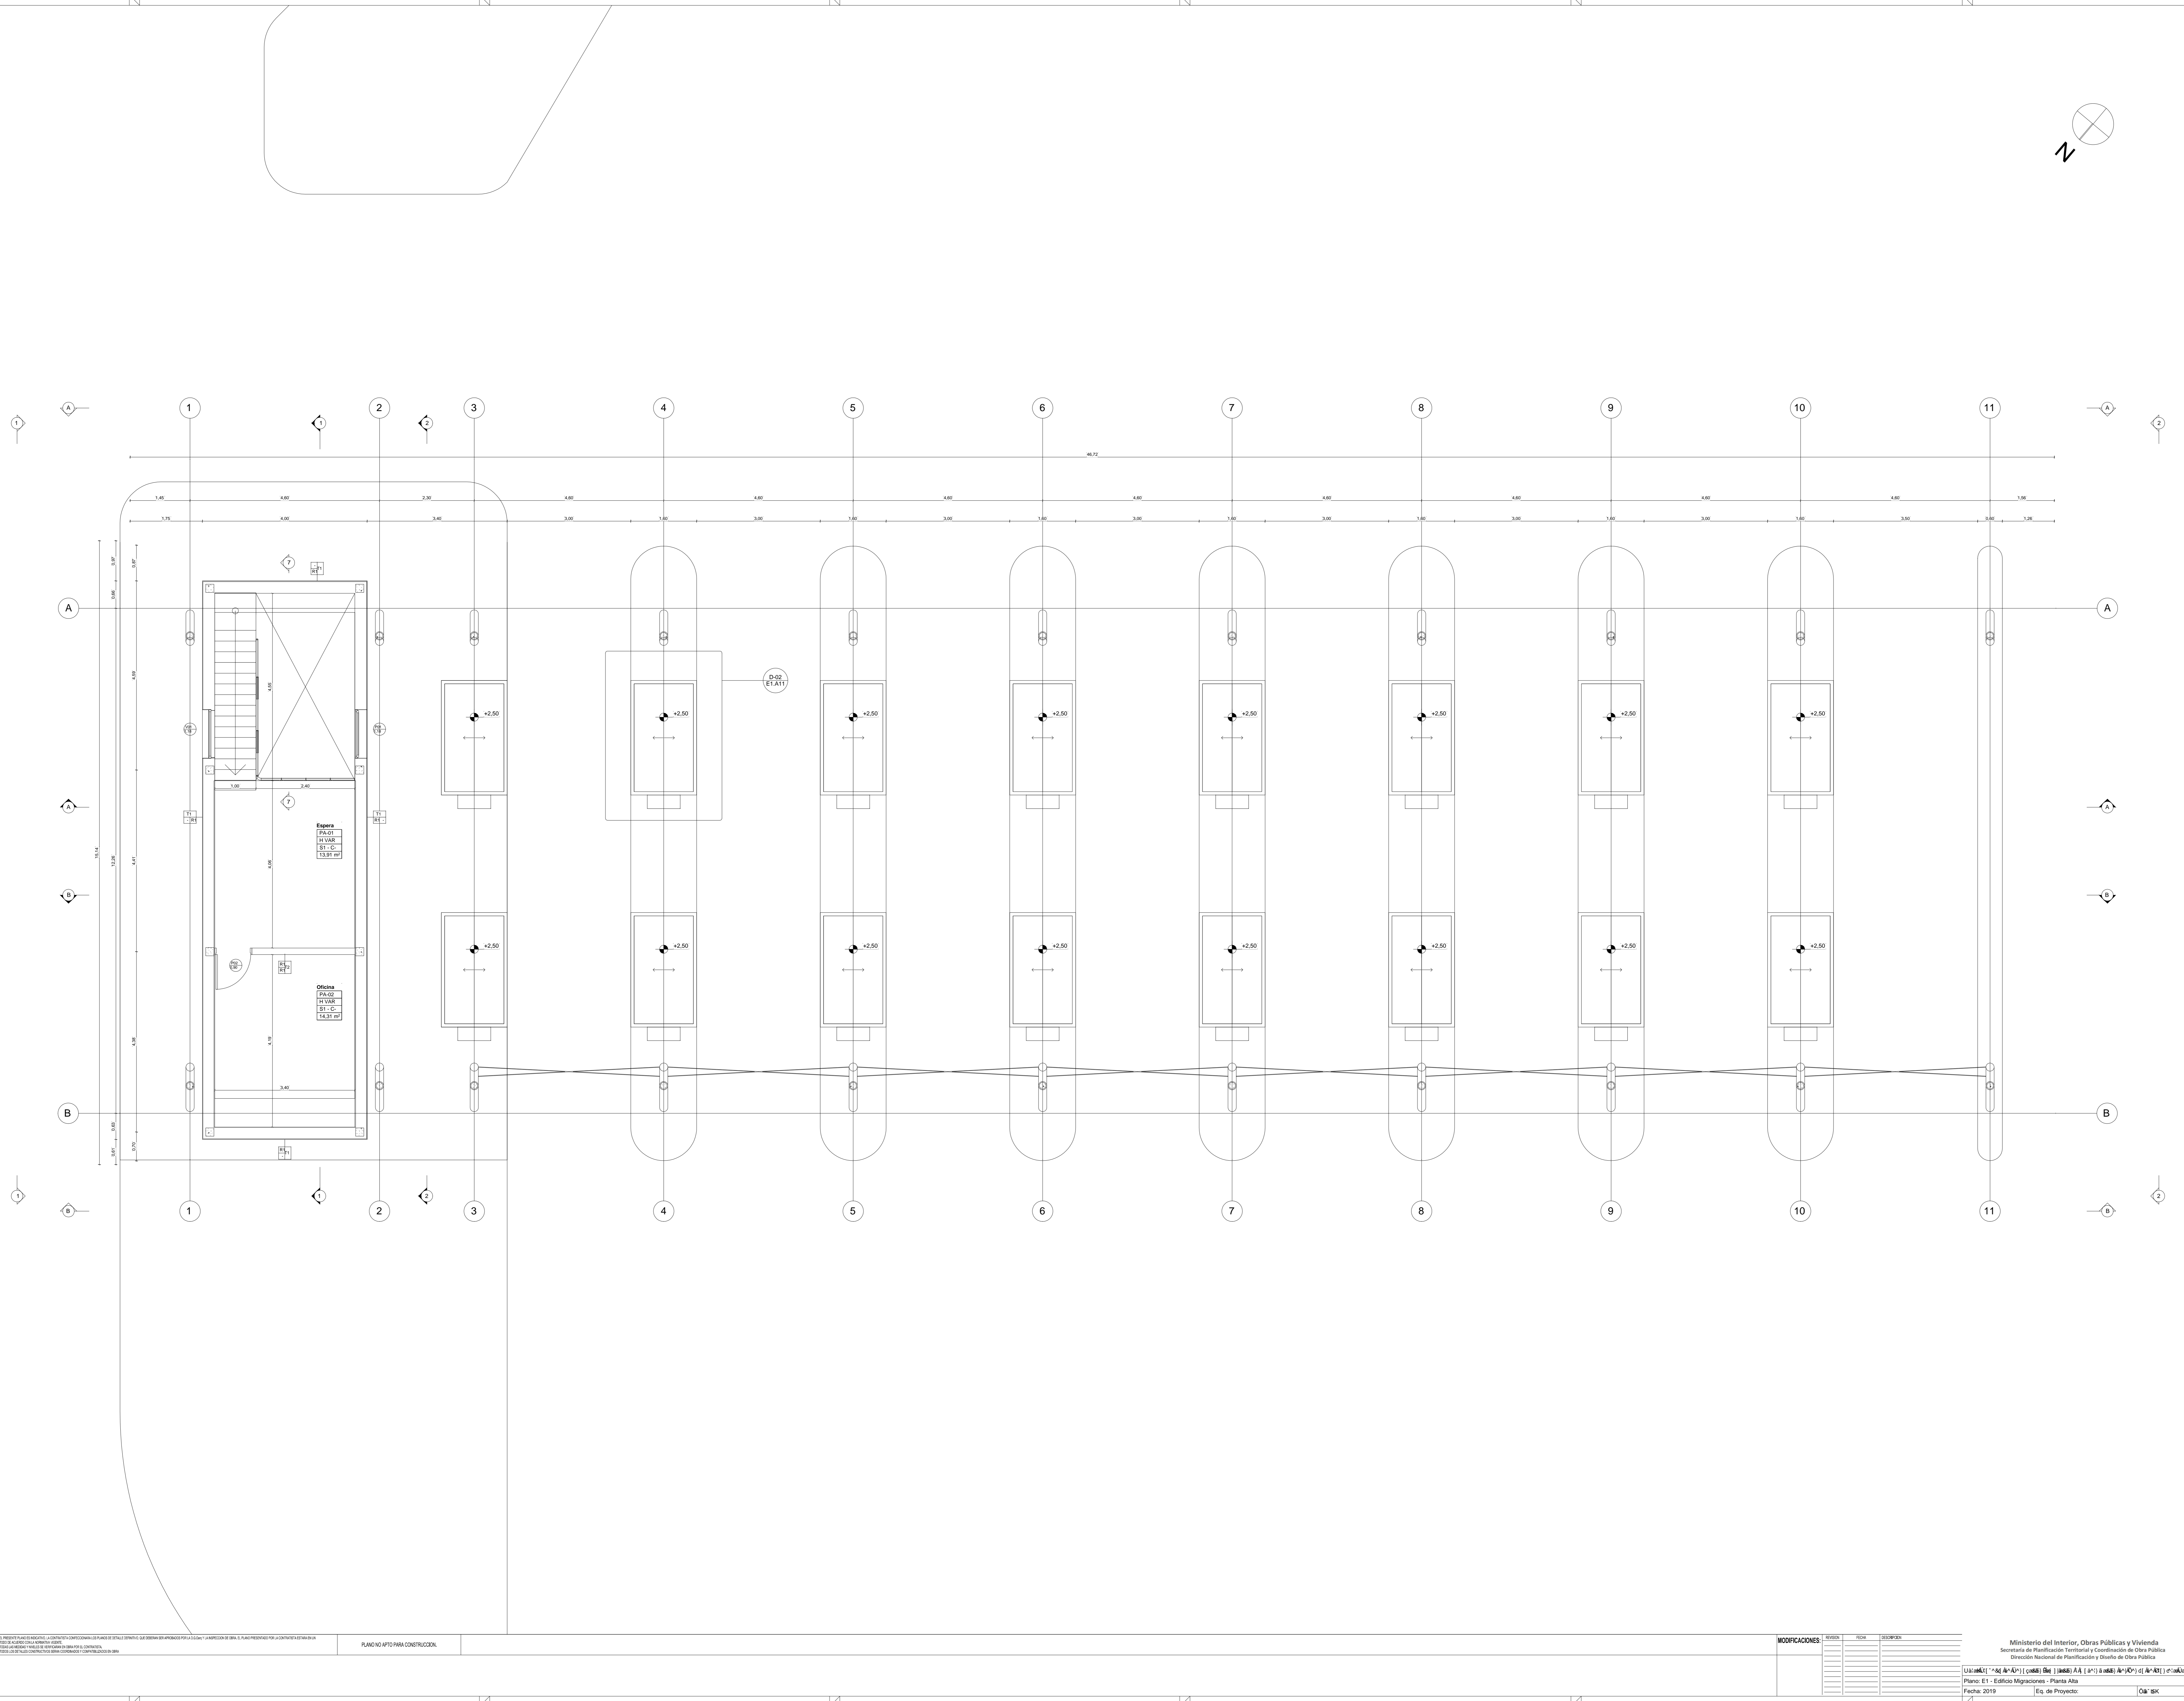

REFERENCIAS

ÓCULO: TIPO DE PARAMENTO Y TERMINACIONES

Local	Tabique	Revestimientos
	T1	
	R1, R2	

ÓCULO: TIPO DE TABIQUES

TIPO DE TABIQUES	Esp (m)
T1	
Ladrillo visto con junta al ras	0.12
Revestimiento exterior: 20 KG/M <sup>2</sup>	0.05
Óculo:  - 11 KG/M <sup>2</sup> de $\alpha = 180^\circ$	0.05
Ladrillo hueco portante del 12	0.12
T2	
Ladrillo hueco portante del 12	0.12

TIPO DE REVESTIMIENTO



TIPO DE REVESTIMIENTO	Esp (m)
R1	
Revoque grueso	0.15
Revoque monocalca de base yeso para interiores	0.05
Óculo:  - 11 KG/M <sup>2</sup> de $\alpha = 180^\circ$	
R2	
Revoque grueso	0.15
Pavimentado de superficie natural 50 x 50 color $\alpha = 180^\circ$ hasta 2.10 ms y pintura hasta completar altura	0.05
Sin revestimiento	

TIPO DE SOLADOS

TIPO DE SOLADOS
S1
Pavimentado de superficie natural 50 x 50 color $\alpha = 180^\circ$ hasta 2.10 ms y pintura hasta completar altura

TIPO DE CIELORRASOS



TIPO DE CIELORRASOS
C1
Útilidad:  - 11 KG/M <sup>2</sup> de $\alpha = 180^\circ$ de $12 \times 12$ cm
Sin cielorraso

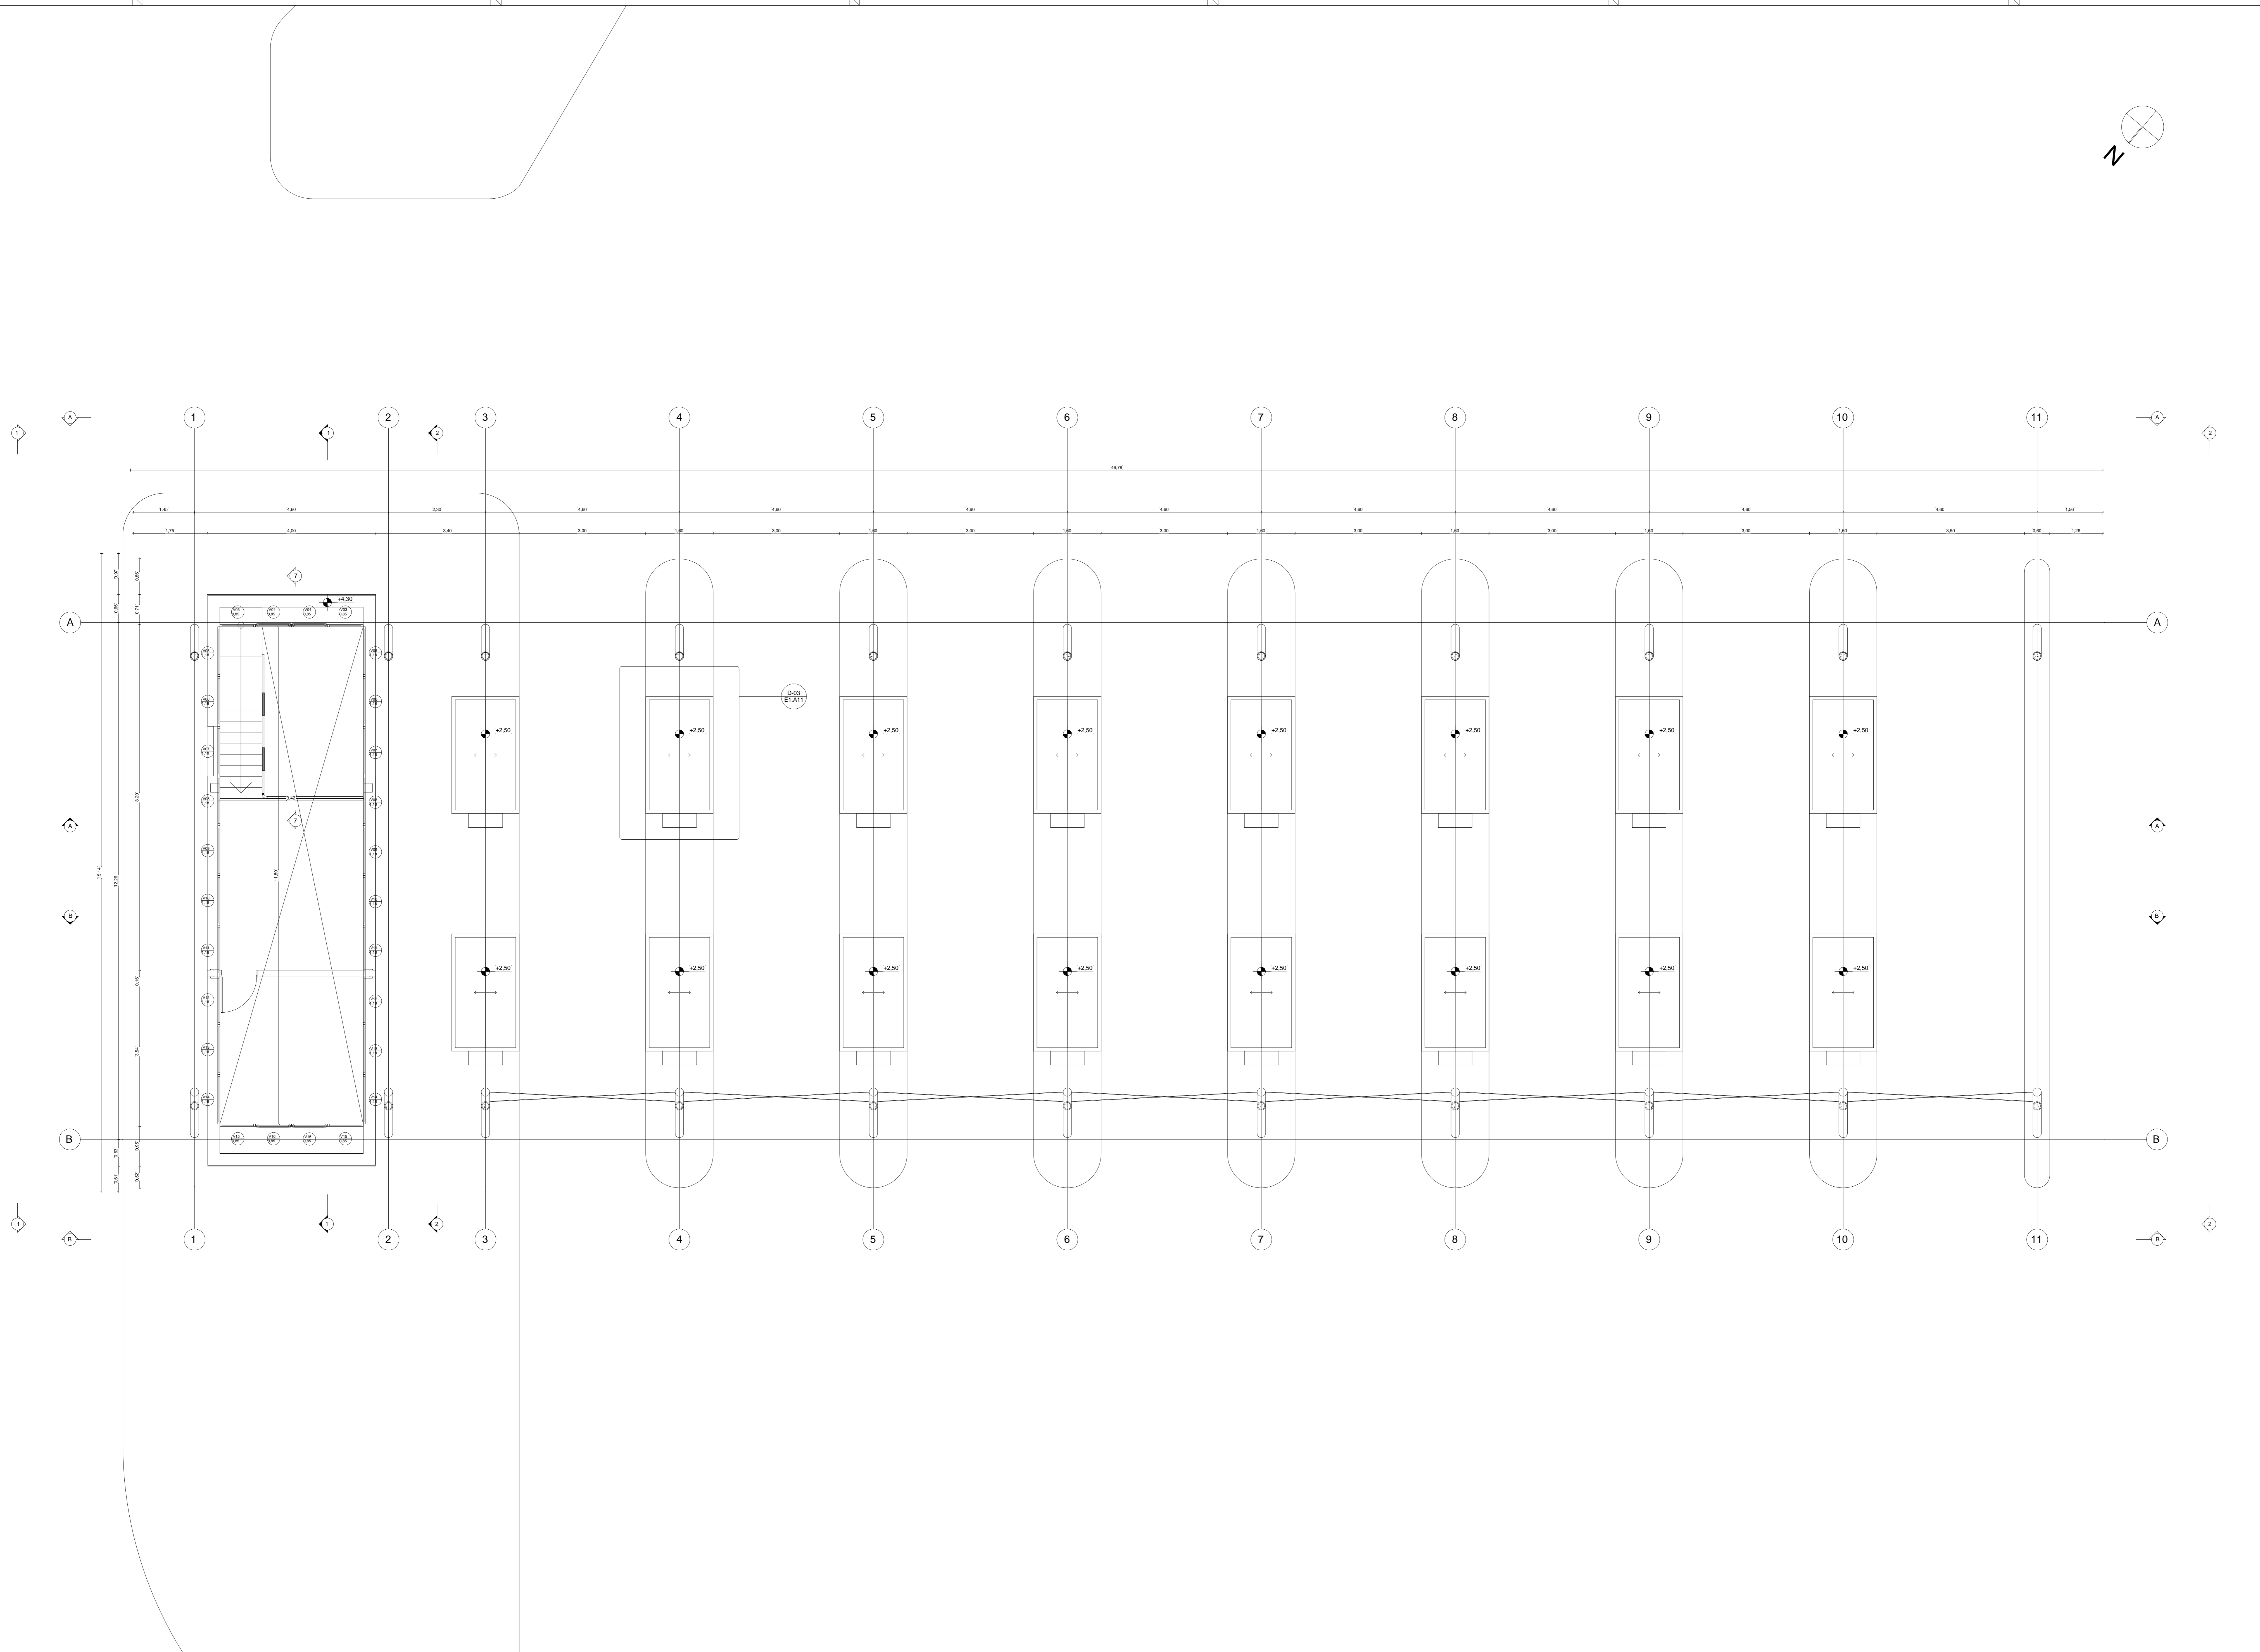

NOTAS: 1. RESPECTAR LAS DISPOSICIONES Y CONDICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA EN SU APLICACIÓN A LOS PAISES DE LA AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE.  
 2. EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEBEN SER DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN VIGENCIA EN EL PAIS DONDE SE CONSTRUYA.  
 3. EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEBEN SER DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN VIGENCIA EN EL PAIS DONDE SE CONSTRUYA.

PLANO Nº 010 PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES	FECHA	INDICACIONES

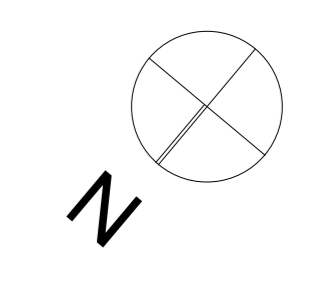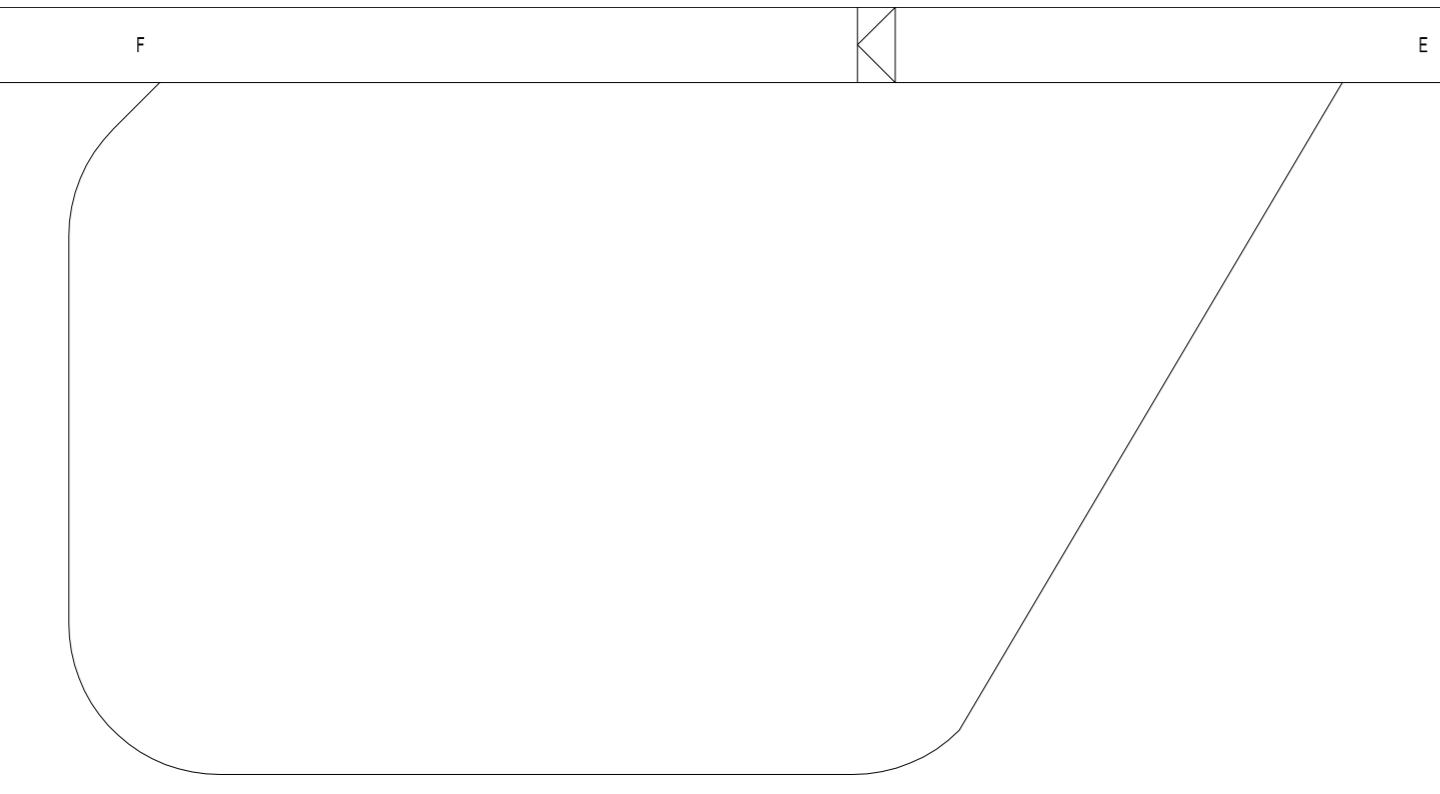

**REFERENCIAS**

LOCAL	TIPO DE PARAMENTO Y TERMINACIONES
Local	Tabique
Revest. (m)	R1, R2
Sup. (m <sup>2</sup> )	Revestimientos

**TIPOS DE TABIQUES**

T1	Esp. (m)
Ladrillo visto con junta al ras	0.12
Revestimiento exterior 20 KG/M <sup>3</sup>	0.05
Revestimiento interior 15 KG/M <sup>3</sup>	0.05
Ladrillo hueco portante del 12	0.12

**TIPOS DE REVESTIMIENTO**


R1	R2
Revoque grueso	0.15
Revoque mono capa de base yepo para interiores	0.05
Revoque grueso	0.15
Parquetado de superficie natural 50 x 50 hasta 2.10ms y pintura hasta completar altura	0.05
Sin revestimiento	

**TIPOS DE SOLADOS**

S1
Parquetado de superficie natural 50 x 50 color oscuro hasta 2.10ms y pintura aluminio cruzado

**TIPOS DE CIELORRASOS**

C1
Sin cielorraso

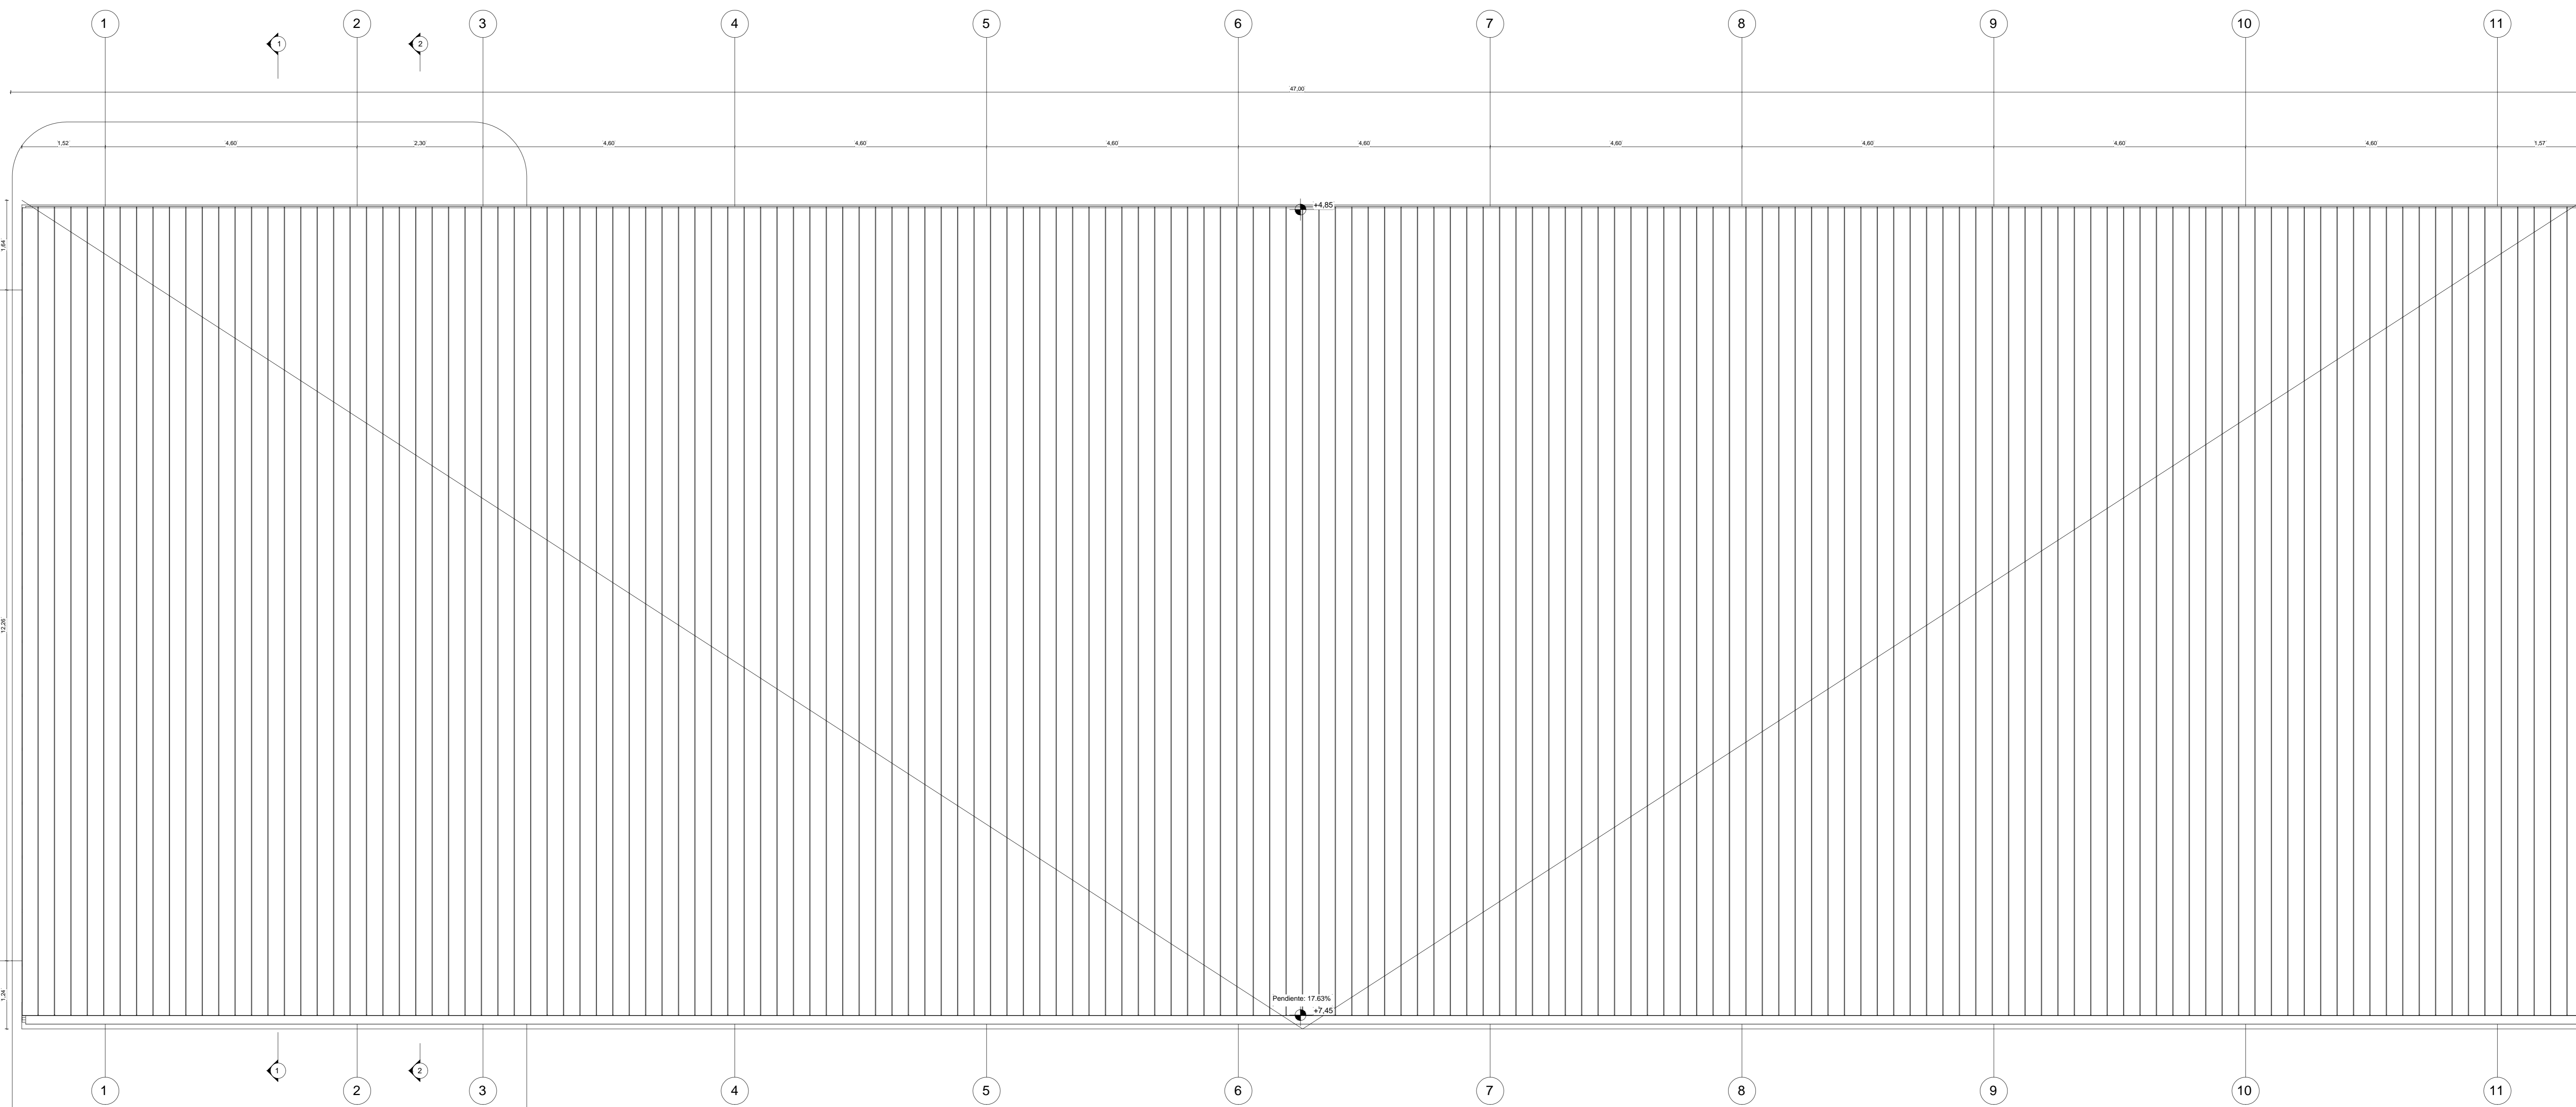

**NOTAS:**

- Verificar en planta de ubicación y conformidad de los datos de terreno con el planimetría de la zona.
- Verificar en planta de ubicación y conformidad de los datos de terreno con el planimetría de la zona.
- Verificar en planta de ubicación y conformidad de los datos de terreno con el planimetría de la zona.

PLANO Nº 10 PARA CONSTRUCCION

**MODIFICACIONES:**

Nº	FECHA	DESCRIPCION